


Technische Ausführungen


Fotos verknüpfen für den Leitungsrapport

Gehe auf OPS Button Leitungen - Leitungsanalyse


Leitungsanalyse öffnen = meistens auf einer externer Festplatte wo die Fotos gespeichert sind:

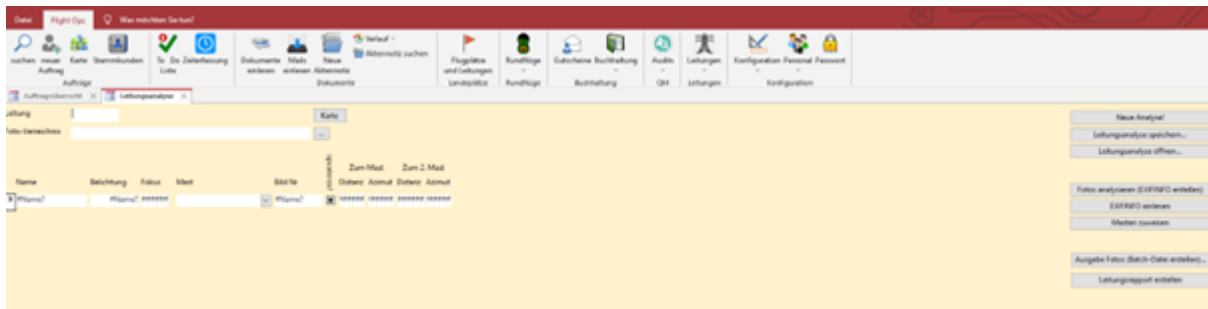


Dann Leitung anwählen die es betrifft:

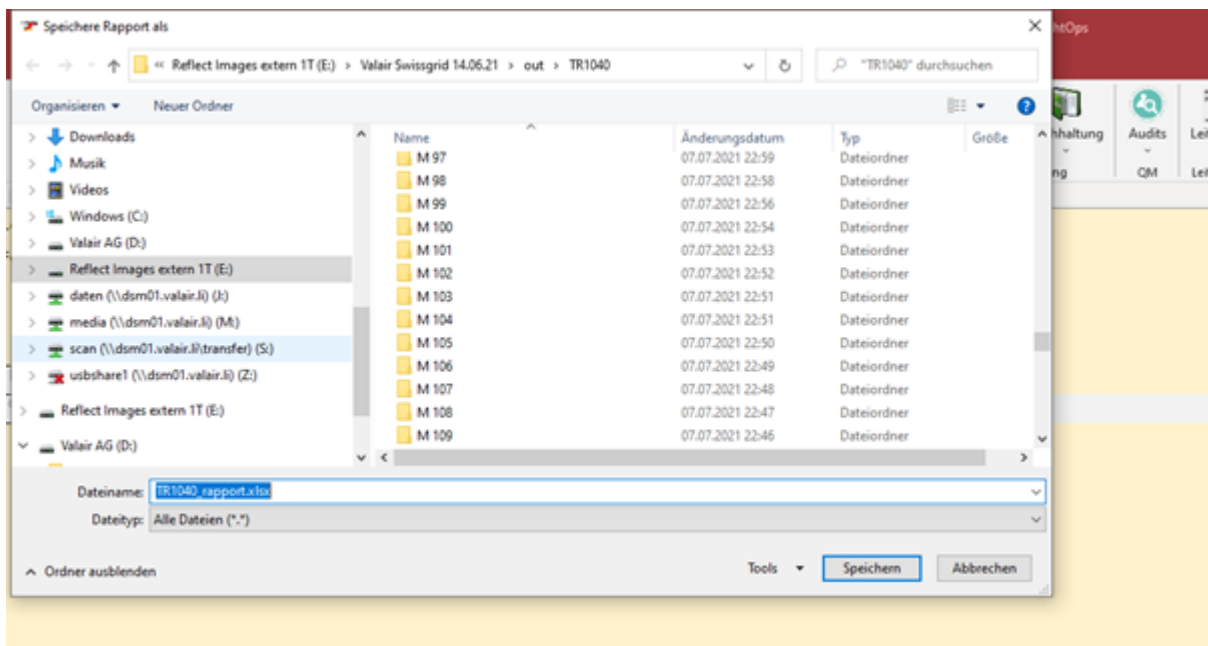


Nun liest es diese ein im OPS:

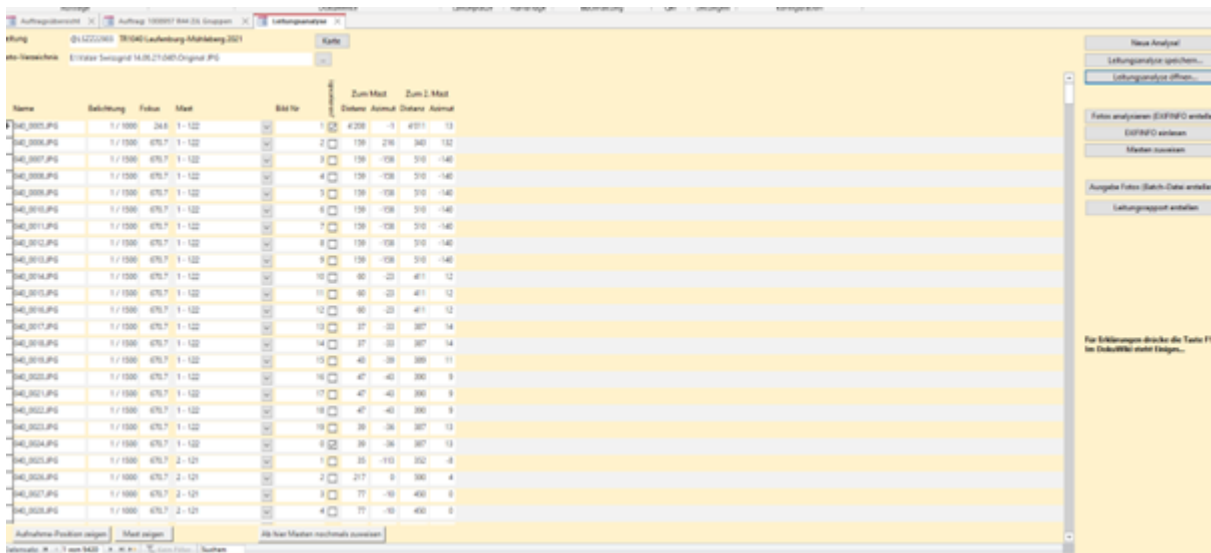

Danach auf Leitungsrapport erstellen

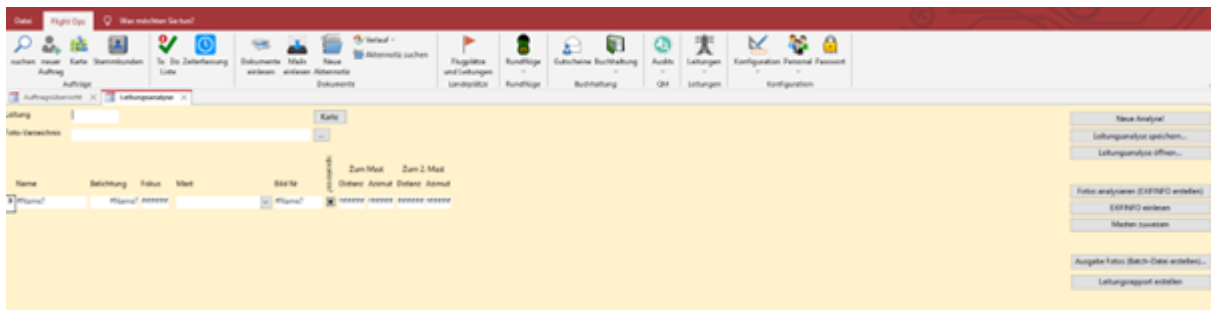

Nun wird er fragen wohin der Rapport abgespeichert werden soll, meistens schlägt er automatisch die externe Festplatte woher die Leitung gezogen wurde vor:

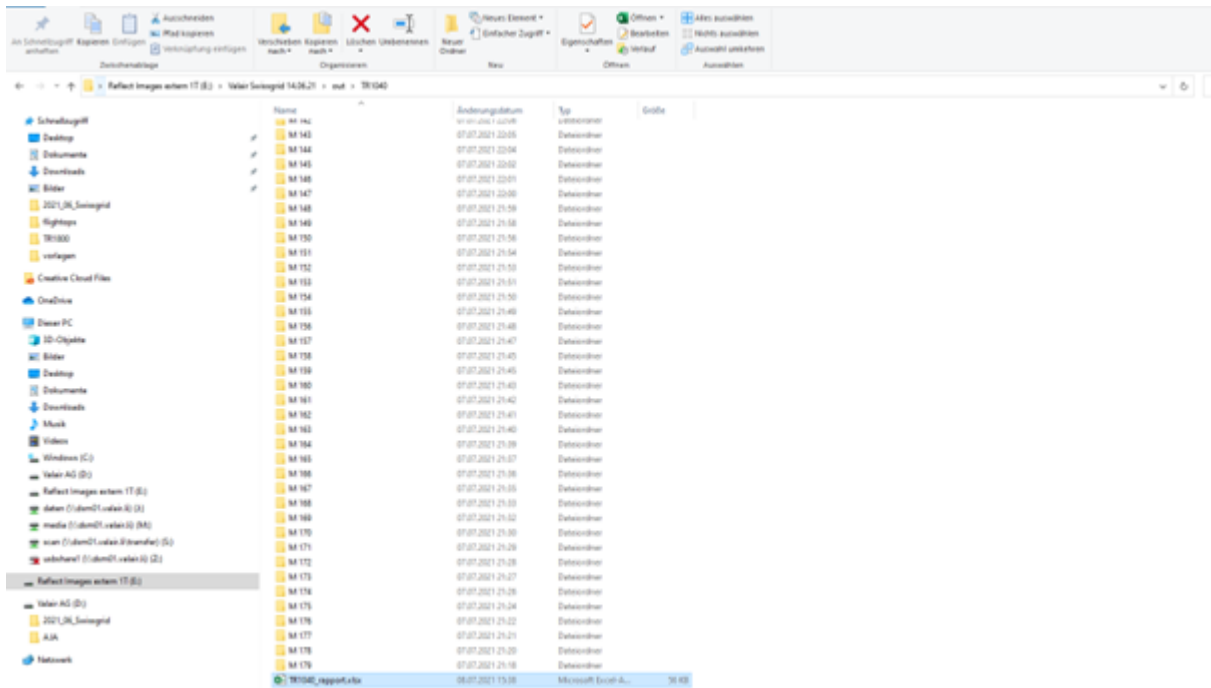

Abspeichern. Excel wird generiert, worin die Fotos bereits verlinkt sind:

ACHTUNG Kopie der externen Festplatte, falls es per Post verloren geht!!! Und schreibe Eigentum Valair darauf, dass sie dir die externe Festplatte wieder retournieren.

ES gibt hierfür meist mehrere Swissgrid Kunden:

- Arnold AG
- Bouygues E&S EnerTrans AG
- Azienda Elettrica Ticinese
- Helimap System SA

From: <https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link: https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:technische_ausfuehrungen&rev=1676628291

Last update: **2023/02/17 11:04**

